

Central 24-2 Teste Limiar

Monitor de Fixação: Fixação/Ponto Cego Estímulo: III, Branco

Diâmetro da Pupila:

Data: 10-03-2025

Alvo de Fixação: Central

Fundo: 31.5 ASB

Acuidade Visual:

Horas: 15:50

Perdas de Fixação: 2/17

Estratégia: SITA-Standard

RX: DS DC X



Idade: 51

Erros Falsos POS: 1 %

Erros Falsos NEG: 17 %

Duração do Teste: 06:57

Fóvea: 32 dB

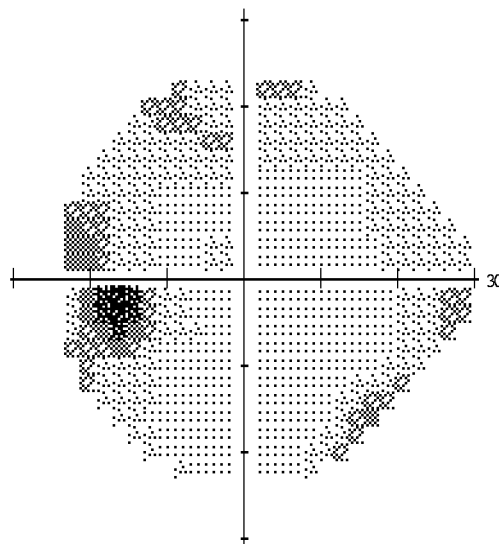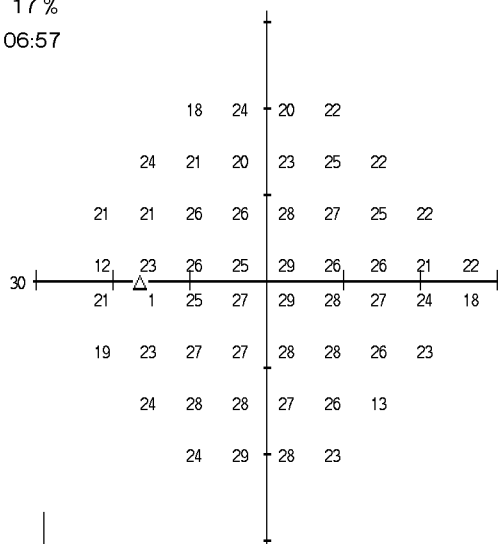

-9	-3	-8	-6
-5	-8	-9	-7
-8	-9	-5	-6
-18	-6	-7	-4
-9	-7	-6	-4
-11	-8	-4	-5
-6	-3	-3	-4
-6	-1	-2	-6

-5	1	-4	-2
-1	-4	-5	-3
-4	-5	-1	-2
-14	-2	-3	0
-5	-3	-2	0
-7	-4	0	-1
-2	1	1	0
-2	3	2	-2

GHT


Redução Geral da Sensibilidade

VFI 95%


MD -5.98 dB P < 0.5%

PSD 3.10 dB P < 2%

Desvio Total

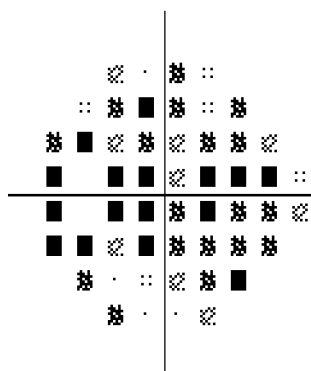

Modelo de Desvio

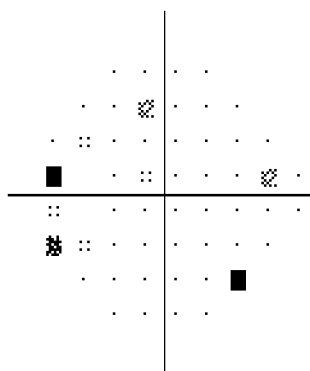

:: < 5%

⊗ < 2%

⊠ < 1%

■ < 0.5%

