

Paciente: TEIXEIRA, MARIA DE LOURDES SANTOS

Data de Nascimento: 05/08/1986

Sexo: Feminino

ID do Paciente: 191481



Hospital de Olhos Pró Visão Americana


OS Análise de Campo Único

Central 24-2 Teste de Limiar

Monitor de Fixação: Desligado
Mira de Fixação: Central
Perdas de Fixação: 0/0
Erros Falsos POS: 0%
Erros Falsos NEG: 0%
Duração do Teste: 02:38
Fóvea: 37 dB


Estímulo: III, Branco
Fundo: 31,5 asb
Estratégia: SITA Faster
Diâmetro de Pupila: 5,1 mm *
Acuidade Visual:
Refr: +1,00 DS -1,50 DC X 180

Data: 26/08/2025
Hora: 09:33
Idade: 39

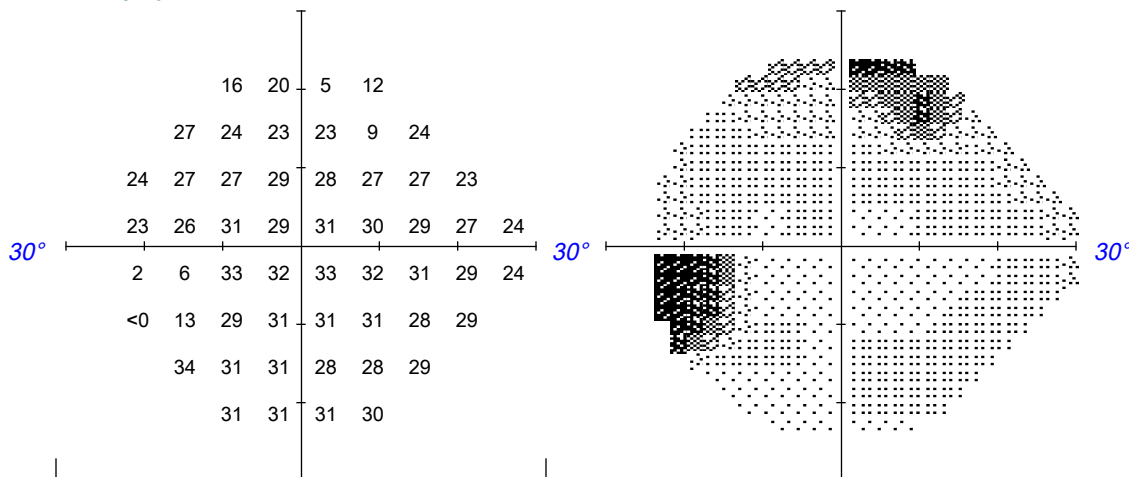


-12	-8	-24	-16
-2	-7	-7	-8
-6	-5	-5	-3
-8	-1	-4	-3
-29	0	-2	-1
-33	-19	-4	-2
2	-1	-2	-4
1	0	0	0

Desvio Total

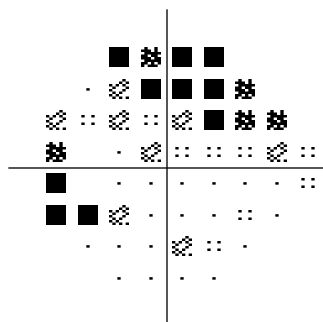

-11	-7	-23	-15
-1	-6	-6	-7
-5	-3	-4	-2
-7	0	-3	-2
-28	1	0	0
-32	-18	-3	-1
3	0	0	-3
2	1	1	1

Desvio Padrão

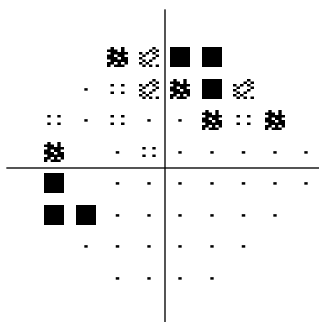

GHT: Fora dos Limites Normais

VFI: 89%
MD24-2: -4,96 dB P < 1%
PSD24-2: 6,76 dB P < 0,5%

:: P < 5%
:: P < 2%
:: P < 1%
:: P < 0.5%

Comentários

